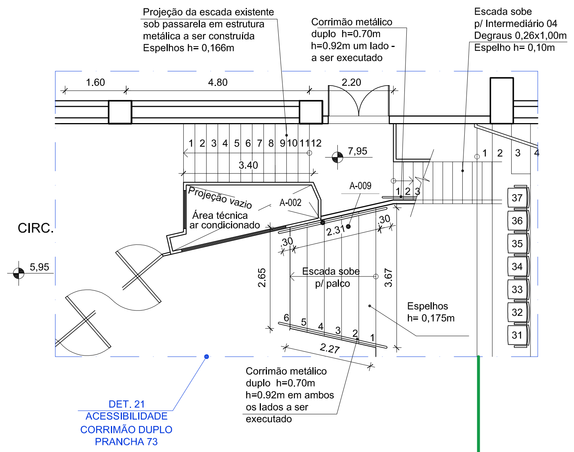

PLANTA BAIXA CORRIMÃOS A EXECUTAR
1° PAVIMENTO - ALA OESTE
ESCALA 1/75

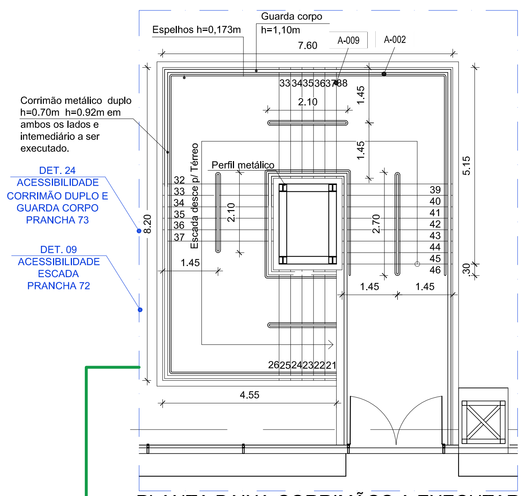

PLANTA BAIXA CORRIMÃOS A EXECUTAR
1° PAVIMENTO - ALA OESTE
ESCALA 1/75

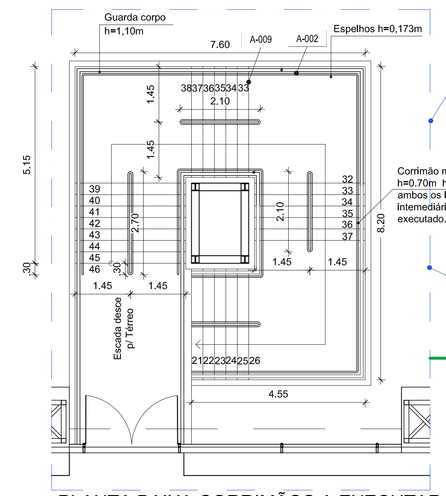

PLANTA BAIXA CORRIMÃOS A EXECUTAR
1° PAVIMENTO - ALA OESTE
ESCALA 1/75

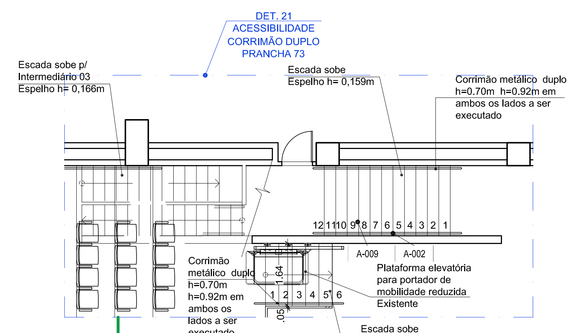

PLANTA BAIXA CORRIMÃOS A EXECUTAR
1° PAVIMENTO - ALA OESTE
ESCALA 1/75

ACE - Especificação de Materiais	
COD	DESCRIÇÃO
A001	BARRA TATIL - PLACA EM ACRÍLICO 3mm (LAJE= 400x300) COM INSCRIÇÕES EM BRAILE E REPRESENTAÇÃO DA TRILHA TATIL COM PEDESTAL EM AÇO COR AZUL METÁLICO - AS TRILHAS E LEGENDAS, SEMPRE EM BAIXO RELEVO, DEVEM SER CONSTRUÍDAS COM CORES E TEXTURAS DIFERENTES. CONFORME NBR 9050:2015, REFERÊNCIA: AO ITEM 5.4.3;
A002	SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO E CORRIMÃO – PLACA EM AÇO INOX – FIXAÇÃO ATRAVÉS DE COLA CONTATO + SINALIZAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE PAVIMENTO DO CORRIMÃO (CARACTERES EM RELEVO E EM BRAILE - ACABAMENTO EM PRATA FOSCO) – PLACA EM AÇO INOX – FIXAÇÃO ATRAVÉS DE COLA CONTATO + PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE DE CHUMBADO - FIXADO ATRAVÉS DE COLA CONTATO – CONFORME NBR 9050:2015, REFERÊNCIA AO ITEM 5.4.3.1;
A003	PISO DIRECIONAL – PEGS TATIL POR ELEMENTO PINO, COR AZUL (SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PU (POLIURETANO) 200x100mm (MÓDULO COM 20 PINOS) (Ala/P) – INSTALAÇÃO EXECUTADA POR PERFURADORA CHUMBADO AO PISO COM SISTEMA DE PINOS; CONFORME NBR 16537:2016)
A004	PISO DE ALERTA – PEGS TATIL POR ELEMENTO PINO, COR AZUL (SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PU (POLIURETANO) 200x60mm (MÓDULO COM 25 PINOS) (Ala/P) – INSTALAÇÃO EXECUTADA POR PERFURADORA CHUMBADO AO PISO COM SISTEMA DE PINOS; CONFORME NBR 16537:2016)
A007	PEGS TATIL DE ALERTA - PTUA – REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO CERÂMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2, ESPESSURA 1mm, COR AZUL (SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE ALERTA EM ALTO RELEVO HORIZ.AZUL 200x200x3mm (Ala/P) ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE);
A009	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS EM BORRACHA – 20x3cm – Cor PRETO OU AMARELA – FOTOLUMINESCENTE OU RETROLUMINOSA – FIXAÇÃO ATRAVÉS DE COLA DE CONTATO – CONFORME NBR 9050:2015, REFERENTE AO ITEM 5.4.4.2 - VIDE NOTA 03 ITEM OITAVO
ES-009	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA EM TINTA EPÓXI, DEMARCAÇÃO DE PISO COM FAIXAS A 45°, ESPESSURA 1mm, COR AMARELA (SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PU (POLIURETANO) 10CM (7,5 M))
ES-014	PINTURA EM TINTA EPÓXI, SÍMBOLO DE ACESSIBILIDADE UNIVERSAL, BRANCO SOBRE AZUL(REFERÊNCIA MUNSELL 10 B 3,1 / 10 OU PANTONE 282C), SOBRE PISO CIM 170x417cm, CONFORME NBR 9050:2015, REFERENTE AO ITEM 5.3;
ES-016	PINTURA EM TINTA EPÓXI, TEXTO "BOSSO" ESTILO E ESCRITA STENCIL CM(50x210cm – COR AZUL(REFERÊNCIA MUNSELL 10 B 3,1 / 10 OU PANTONE 282C), SOBRE PISO
ES-017	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO INTERNO PARA VAGAS ESPECIAIS (BOSSO -PNE) COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2 1/2", PLACA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 18 COM PINTURA ELETROSTÁTICA PROPRIA PARA SINALIZAÇÃO (TAMBÉM AZUL E CARACTERES EM BRANCO)

LEGENDA:

N° NUMERAÇÃO DE NOTAS DE INTERVENÇÕES NOS AUDITÓRIOS

NOTAS INTERVENÇÕES NOS AUDITÓRIOS

ALA NORTE - AUDITÓRIO MASTER:

01 - Remoção de 59 poltronas, criação de 11 espaços para P.N.E, instalação de 6 poltronas P.M.R (n° 22, 26, 35, 39, 43 e 47) e recolocação de 28 poltronas entre os lugares P.N.E e poltronas PMR´s.

ALA OESTE - AUDITÓRIO PLANALTO:

02 - Remoção de 15 poltronas, criação de 16 espaços P.N.E e recolocação de 14 poltronas entre os espaços P.N.E.

03 - Remoção de 27 poltronas, instalação de 5 poltronas P.M.R (n° 5, 7, 14, 16 e 18) e recolocação de 17 poltronas entre as poltronas PMR´s.

ALA OESTE - AUDITÓRIO BURITI:

04 - Remoção de 13 poltronas, criação de 1 espaço para P.N.E, instalação de 2 poltronas P.M.R (n° 4 e 8) e recolocação de 7 poltronas entre os lugares P.N.E e poltronas PMR´s.

05 - Instalação de 3 poltronas e criação de 3 espaços P.N.E.

ALA OESTE - AUDITÓRIO ALVORADA:

06 - Remoção de 21 poltronas, criação de 4 espaços para P.N.E, instalação de 2 poltronas PMR (n° 2 e 9) e recolocação de 18 poltronas entre os lugares P.N.E e poltronas PMR´s.

ALA OESTE - AUDITÓRIO ÁGUAS CLARAS:

07- Remoção de 16 poltronas, criação de 5 espaços para P.N.E, instalação de 2 poltronas PMR (n° 3 e 7) e recolocação de 17 poltronas entre os lugares P.N.E e poltronas PMR´s.

DATA DO LEVANTAMENTO:
31 de Janeiro de 2017, a 03 de Fevereiro de 2017.

obs: TODAS AS PORTAS DE MADEIRA PRECISAM SER LIXADAS E ENVERNIZADAS. INSTALAR FAIXA ADESIVA EM TODAS AS PORTAS DE VIDRO.

LEGENDA

- Revestimento cerâmico a ser reparado
- Piso a ser reparado
- Forro a ser reparado
- Remoção e reinstalação de: forro, luminárias, piso, revestimento cerâmico de parede, louças, metais e pontos de esgoto
- Retirada de esquadria, instalação de contramarco e reinstalação de esquadria.
- Soleira a instalar.

PISO / PAREDE / TETO / RODAPÉ — LEGENDA DE ACABAMENTOS

		QUADRO DE MATERIAIS
PISO	A	CIMENTO QUEIMADO
	B	GRANITINA 100x100cm
	C	GRANITINA 40x40cm
	D	GRANITO POLIDO 40x60CM
	E	GRANITO POLIDO 40x40CM
	F	PORCELANATO POLIDO 30x30cm
	G	CERÂMICA ESMALTADA 30x30cm PEI 5
	H	CERÂMICA ESMALTADA 40x40cm PEI 5
	I	PISO VINILICO
	J	PISO CARPETE
	K	RÉGUA DE MADEIRA
	L	PISO ELEVADO 500X50CM
	M	CERÂMICA ESMALTADA 12x24cm PEI5
	N	PORCELANATO POLIDO 45x45cm
	O	GRANITINA 200x200cm
	P	PORCELANATO POLIDO 40x40cm
	Q	PORCELANATO POLIDO 50x50cm
	R	CONCRETO DESEMPENADO ANTIDERRAPANTE
	S	GRANITO POLIDO 40x120CM
	T	GRANITO POLIDO 210x20cm
	U	PISO INTERTRAVADO
	V	CERÂMICA ESMALTADA 45x45cm PEI 5
	W	PORCELANATO 60X60, ESPESSURA 9.5MM, NATURAL COR BEGE – ELIANE OU EQUIVALENTE
	X	PISO ELEVADO COM REVESTIMENTO CARPETE
	Y	FORRO DE GESSO MODULADO
PAREDES	1	PINTURA ACRÍLICA FOSCA
	2	DIVISÓRIA LAMINADO ESTRUTURAL
	3	DIVISÓRIA MDF E VIDRO LAMINADO
	4	REVESTIMENTO CERÂMICO 2x2cm ATÉ O TETO
	5	REVESTIMENTO CERÂMICO 5x5cm ATÉ O TETO
	6	REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm ATÉ O TETO
	7	REVESTIMENTO CERÂMICO 15x15cm ATÉ O TETO
	8	REVESTIMENTO CERÂMICO 20x20cm ATÉ O TETO
	9	PLACAS CIMENTÍCIAS DE MADEIRA MINERALIZADA
	10	REVESTIMENTO CARPETE
	11	CHAPA METÁLICA PERFURADA 32x32cm
	12	CHAPA DE ALUMÍNIO
	13	CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM)
	14	VIDRO
	15	REBOCO
	16	DIVISÓRIA NAVAL
	17	PLACA DE GESSO
	18	PAINEL DE PAREDE
	20	REVESTIMENTO CERÂMICO 20x20cm ATÉ 340cm
	21	REVESTIMENTO LÂ DE VIDRO MODULADO
	22	REVESTIMENTO CERÂMICA ELIANE, DIAMANTE BRANCO AC 32,5x60CM, OU EQUIVALENTE
	23	REVESTIMENTO CERÂMICO ELIANE, ZOOM CRISTAL MESH 5x5CM OU EQUIVALENTE
	24	REVESTIMENTO CERÂMICO ELIANE, AREIA MESH 10x10CM OU EQUIVALENTE
	25	REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM LINHA MONOCOLLOR NA COR BRANCO PISCINA ELIANE OU EQUIVALENTE
TETO	I	COBERTURA METÁLICA
	II	LAJE PERFIS METÁLICOS
	III	LAJE COM REBOCO COM PINTURA PVA
	IV	FORRO DE GESSO COM PINTURA PVA
	V	FORRO DE GESSO MODULADO
	VI	FORRO DE GESSO COM PINTURA TEXTURIZADA
	VII	FUNDO ESCADA
	VIII	FORRO DE LÂ DE VIDRO MODULADO
	IX	PLACAS CIMENTÍCIAS DE MADEIRA MINERALIZADA
	X	COBERTURA METÁLICA TIPO ZIPADA
	XI	FORRO DE GESSO A EXECUTAR

obs: Todos os espelhos dos sanitários serão retirados e recolocados após a reforma.

NOTAS
- O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA OBRA, JUNTAMENTE COM O PROPRIETÁRIO, SE COMPROMETEM A CONSTRUIR A CALÇADA DE SUA RESPONSABILIDADE ADEQUANDO-A COM AS VIZINHAS EXISTENTES, COM RAMPAS E DUTROS ITENS NOS TERMOS DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL - CIRCULAR 13/2006 - SUCAR, ATENDENDO A ACESSIBILIDADE A TODOS

NOTAS CBMDF:
- GUARDA CORPO RESISTÊNCIA HORIZONTAL 730 N/M, CONFORME NBR 9077, ITEM 4.8.3.1;
- CORRIMÃO RESISTENTE A CARGA DE 900N, CONFORME NBR 9077 ITEM 4.8.3.2;
- PORTAS PERMANECERÃO ABERTAS DURANTE TODO O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO;
- ESCADA COM PISO DOS DEGRAUS E PATAMARES EMINENTEMENTE ANTIDERRAPANTE;
- 45% - PAREDES RESISTENTES AO FOGO;
- EXPECIFICAÇÃO PARA USO DE NO MÁXIMO 3Mj de QLF

NOTAS GERAIS:
- **DIMENSÕES EM CENTÍMETROS**
- **NÍVEIS EM METROS**
- **PARA EXECUÇÃO, TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL DA OBRA**
- **PREVER EM TODAS GUINAS VIVAS DAS PAREDES, PERFIL "V" CANTONEIRA EM ALUMÍNIO**
- **NAS INDICAÇÕES DE CORTES, DETALHES E AMPLIAÇÕES**

LEGENDA:
- PELE DE VIDRO PROPOSTA
- A MANTER
- A CONSTRUIR
- A DEMOLIR

PORTAS					
ITEM	DIMENSÕES	TIPO	MATERIAL	CLASSIFICAÇÃO	OBS:
P78	90x210	ABRIR	MADEIRA	A SER INSTALADA	
P79	80x210	ABRIR	MADEIRA	A SER INSTALADA	
P80	80x150	ABRIR	LAMINADO	A SER INSTALADA	BOX DE BANHEIRO
P81	140x210	ABRIR	MADEIRA	A SER INSTALADA	DUAS FOLHAS

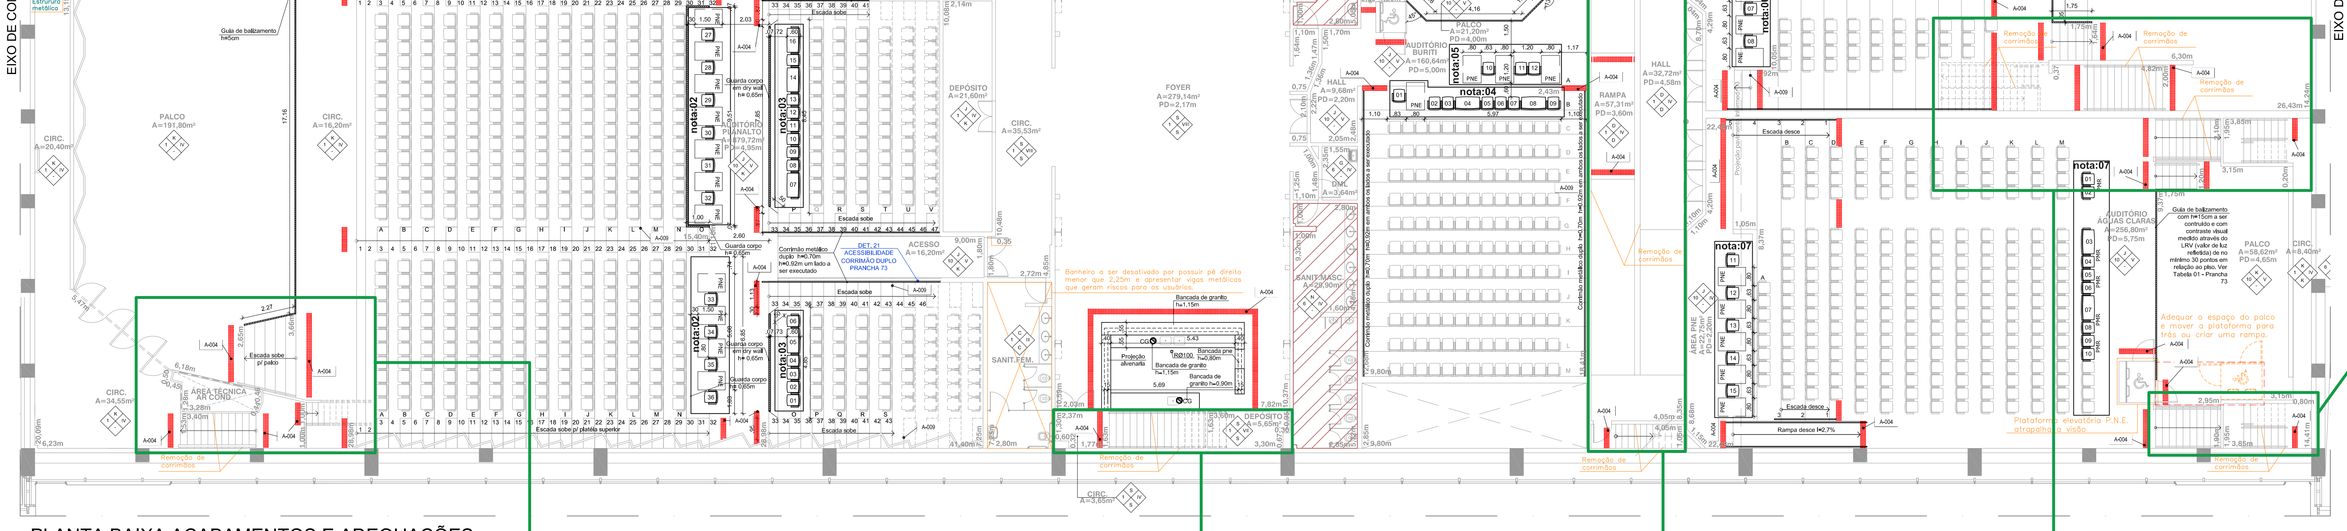
EIXO DE CONCORDÂNCIA - ALA NORTE
EIXO DE CONCORDÂNCIA - ALA SUL
Rampa de madeira a ser substituída por rampa metálica. h=0,70m
Remoção de corrimãos do elevador
Escada sobe p/ palco
Escada sobe p/ plateia superior
Escada sobe p/ plateia inferior
Escada sobe
Escada desce p/ palco Espelhos h= 0,166m
Escada desce p/ plateia inferior
Guia de balizamento 1x42cm
Corrimão metálico duplo h=0,70m h=0,92m em ambos os lados a ser executado
Guarda corpo em dry wall h=1,10m
Guarda corpo h=1,10m
Bombeiro a ser desativado por possuir pé direito menor que 2,25m e apresentar vigas metálicas que geram riscos para os usuários.
Barreira de proteção em dry wall
Rampa de granito h=0,15m
Barreira de proteção em granito h=0,90m
Barreira de granito h=0,90m
Rampa desce h=2,7%
Rampa sobe p/ 1° Pav. h=4,62%
Rampa sobe p/ 1° Pav. h=4,62%
Escada sobe p/ Intermediário 03 Espelho h=0,176m
Escada sobe p/ Intermediário 03 Espelho h=0,166m
Escada sobe p/ Intermediário 04 Espelhos h= 0,10m
Escada sobe p/ Intermediário 04 Espelho h=0,166m
Escada sobe p/ Intermediário 04 Espelho h=0,157m
Escada sobe p/ Intermediário 03 Espelho h= 0,166m
Escada sobe p/ Palco Espelhos h= 0,163m
Escada sobe p/ Palco Espelhos h= 0,159m
Escada sobe p/ Palco Espelhos h= 0,163m
Escada sobe p/ Intermediário 03 Espelho h= 0,166m
Escada sobe p/ Palco Espelhos h= 0,163m
Escada desce p/ Intermediário 01 Espelhos h= 0,161m
Escada desce p/ Palco Espelhos h= 0,166m
Escada desce
Escada desce p/ Térreo
Escada desce p/ Térreo
Escada desce p/ Térreo