


EIXO DE CONCORDÂNCIA - CONTINUAÇÃO ALA OESTE


PLANTA BAIXA INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
1º SUBSOLO - ALA NORTE
ESCALA 1/125



LEGENDA:
Nº NUNCIATIVO DE NOTAS DE AR CONDICIONADO

- NOTAS AR CONDICIONADO:**
- 01 - FAN COIL, SISTEMA BIVAVULA 2 VAS E FILTRO
 - 02 - SPLIT/COIL, INSTALAÇÃO DE FILTRO E CONSERVAMENTO
 - 03 - RESERVAÇÃO EVAPORATIVO, RESERVAÇÃO GERAL DO SISTEMA, DE BOMBAMENTO DE ÁGUA DAS COLUNAS E INSTALAÇÃO DE 12 FILTROS DE AR G3-030X600mm
 - 04 - RESERVAÇÃO BOMBAMENTO, RESERVAÇÃO GERAL DO SISTEMA, DE BOMBAMENTO DE ÁGUA DAS COLUNAS, INSTALAÇÃO DE 12 FILTROS DE AR G3-030X600mm E TROCA DE CORRENTE EQUIPAMENTO INDEPENDENTE
 - 05 - CENTRAL DE ÁGUA GELADA, CONSERVAMENTO E BOMBAMENTO (CHILLER - 01, 02 e 03)
 - 06 - CENTRAL DE ÁGUA GELADA, SISTEMA DO COMPRESSOR CHILLER - 04)
 - 07 - EQUIPAMENTO 04: SUBSTITUIÇÃO SÉLIO MECÂNICO
 - 08 - EQUIPAMENTO 05: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
 - 09 - EQUIPAMENTOS 02, 03, 04 E 05 BOMBAMENTO INDIVIDUAL
- * Aten: Os dados de ar condicionado precisam de tempo a ser feita.

MAPA CHAVE SEM ESCALA

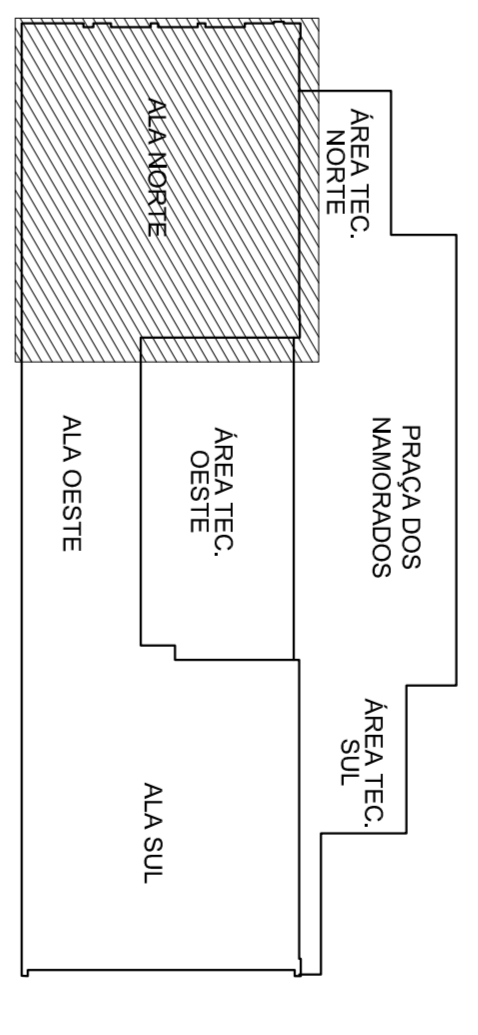

ALA NORTE	ALA OESTE	ALA SUL
INTERMEDIÁRIO 04	INTERMEDIÁRIO 02	INTERMEDIÁRIO 01
1º ANDAR	1º ANDAR	1º ANDAR
TÉRMINO (Nível 0,00)	TÉRMINO (Nível 0,00)	TÉRMINO (Nível 0,00)
2º SUBSOLO	C. de Saneam. 1172,15	2º SUBSOLO

DIAGRAMA DE NÍVEIS SEM ESCALA

NOTAS IMPORTANTES:

- 01) O ELABORAMENTO FOI REALIZADO ATRAVÉS DE VISITAS, IN LOCO E INFORMAÇÕES DE RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO.
- 02) PARA MAIORES INFORMAÇÕES DO ELABORAMENTO, VERIFICAR O RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE VISITA.
- 03) AS DEMAIS ALAS NÃO INDICADAS EM PROLETO NÃO POSSUEM PONTOS DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO MECÂNICA.

QUADRO GERAL AR CONDICIONADO

ITEM	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
01		FAN COIL, SISTEMA BIVAVULA 2 VAS E FILTRO
02		SPLIT/COIL, INSTALAÇÃO DE FILTRO E CONSERVAMENTO
03		RESERVAÇÃO EVAPORATIVO, RESERVAÇÃO GERAL DO SISTEMA, DE BOMBAMENTO DE ÁGUA DAS COLUNAS E INSTALAÇÃO DE 12 FILTROS DE AR G3-030X600mm
04		RESERVAÇÃO BOMBAMENTO, RESERVAÇÃO GERAL DO SISTEMA, DE BOMBAMENTO DE ÁGUA DAS COLUNAS, INSTALAÇÃO DE 12 FILTROS DE AR G3-030X600mm E TROCA DE CORRENTE EQUIPAMENTO INDEPENDENTE
05		CENTRAL DE ÁGUA GELADA, CONSERVAMENTO E BOMBAMENTO (CHILLER - 01, 02 e 03)
06		CENTRAL DE ÁGUA GELADA, SISTEMA DO COMPRESSOR CHILLER - 04)
07		EQUIPAMENTO 04: SUBSTITUIÇÃO SÉLIO MECÂNICO
08		EQUIPAMENTO 05: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
09		EQUIPAMENTOS 02, 03, 04 E 05 BOMBAMENTO INDIVIDUAL
10		EQUIPAMENTO 06: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
11		EQUIPAMENTO 07: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
12		EQUIPAMENTO 08: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
13		EQUIPAMENTO 09: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
14		EQUIPAMENTO 10: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
15		EQUIPAMENTO 11: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
16		EQUIPAMENTO 12: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
17		EQUIPAMENTO 13: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
18		EQUIPAMENTO 14: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
19		EQUIPAMENTO 15: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
20		EQUIPAMENTO 16: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
21		EQUIPAMENTO 17: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
22		EQUIPAMENTO 18: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
23		EQUIPAMENTO 19: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
24		EQUIPAMENTO 20: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
25		EQUIPAMENTO 21: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
26		EQUIPAMENTO 22: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
27		EQUIPAMENTO 23: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
28		EQUIPAMENTO 24: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
29		EQUIPAMENTO 25: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
30		EQUIPAMENTO 26: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
31		EQUIPAMENTO 27: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
32		EQUIPAMENTO 28: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
33		EQUIPAMENTO 29: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
34		EQUIPAMENTO 30: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
35		EQUIPAMENTO 31: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
36		EQUIPAMENTO 32: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
37		EQUIPAMENTO 33: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
38		EQUIPAMENTO 34: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
39		EQUIPAMENTO 35: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
40		EQUIPAMENTO 36: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
41		EQUIPAMENTO 37: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
42		EQUIPAMENTO 38: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
43		EQUIPAMENTO 39: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
44		EQUIPAMENTO 40: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
45		EQUIPAMENTO 41: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
46		EQUIPAMENTO 42: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
47		EQUIPAMENTO 43: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
48		EQUIPAMENTO 44: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
49		EQUIPAMENTO 45: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
50		EQUIPAMENTO 46: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
51		EQUIPAMENTO 47: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
52		EQUIPAMENTO 48: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
53		EQUIPAMENTO 49: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
54		EQUIPAMENTO 50: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
55		EQUIPAMENTO 51: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
56		EQUIPAMENTO 52: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
57		EQUIPAMENTO 53: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
58		EQUIPAMENTO 54: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
59		EQUIPAMENTO 55: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO
60		EQUIPAMENTO 56: INSTALAR TERMINAIS DE BILBO

CD	REV	INDICACIONES	DATA	ELABORADO	REVISADO
01					
02					

GERENAP - 005 501 70000000

OUTROS

GERENAP - 005 501 70000000

PRANCHA 51

INSTITUCIONAL

SETOR DE DIVERSÕES CULTURAIS, ISDCL, LOTE 05, BRASILIA-DF

GERENAP - 005 501 70000000

REV 00

NOVACAP

COUQUU